


# 7 Beispiele für den Einfluss der elektrischen Minderleistung bei KVAs durch Wärmeauskopplung mit unterschiedlichen Dampf-Turbinen für HW-Fernwärme oder (und) Prozessdampf

Frischdampfparameter: 39 bar / 390° C  
 Speisewassertemperatur: 130° C  
 Abdampfdruck: 0.1 bar

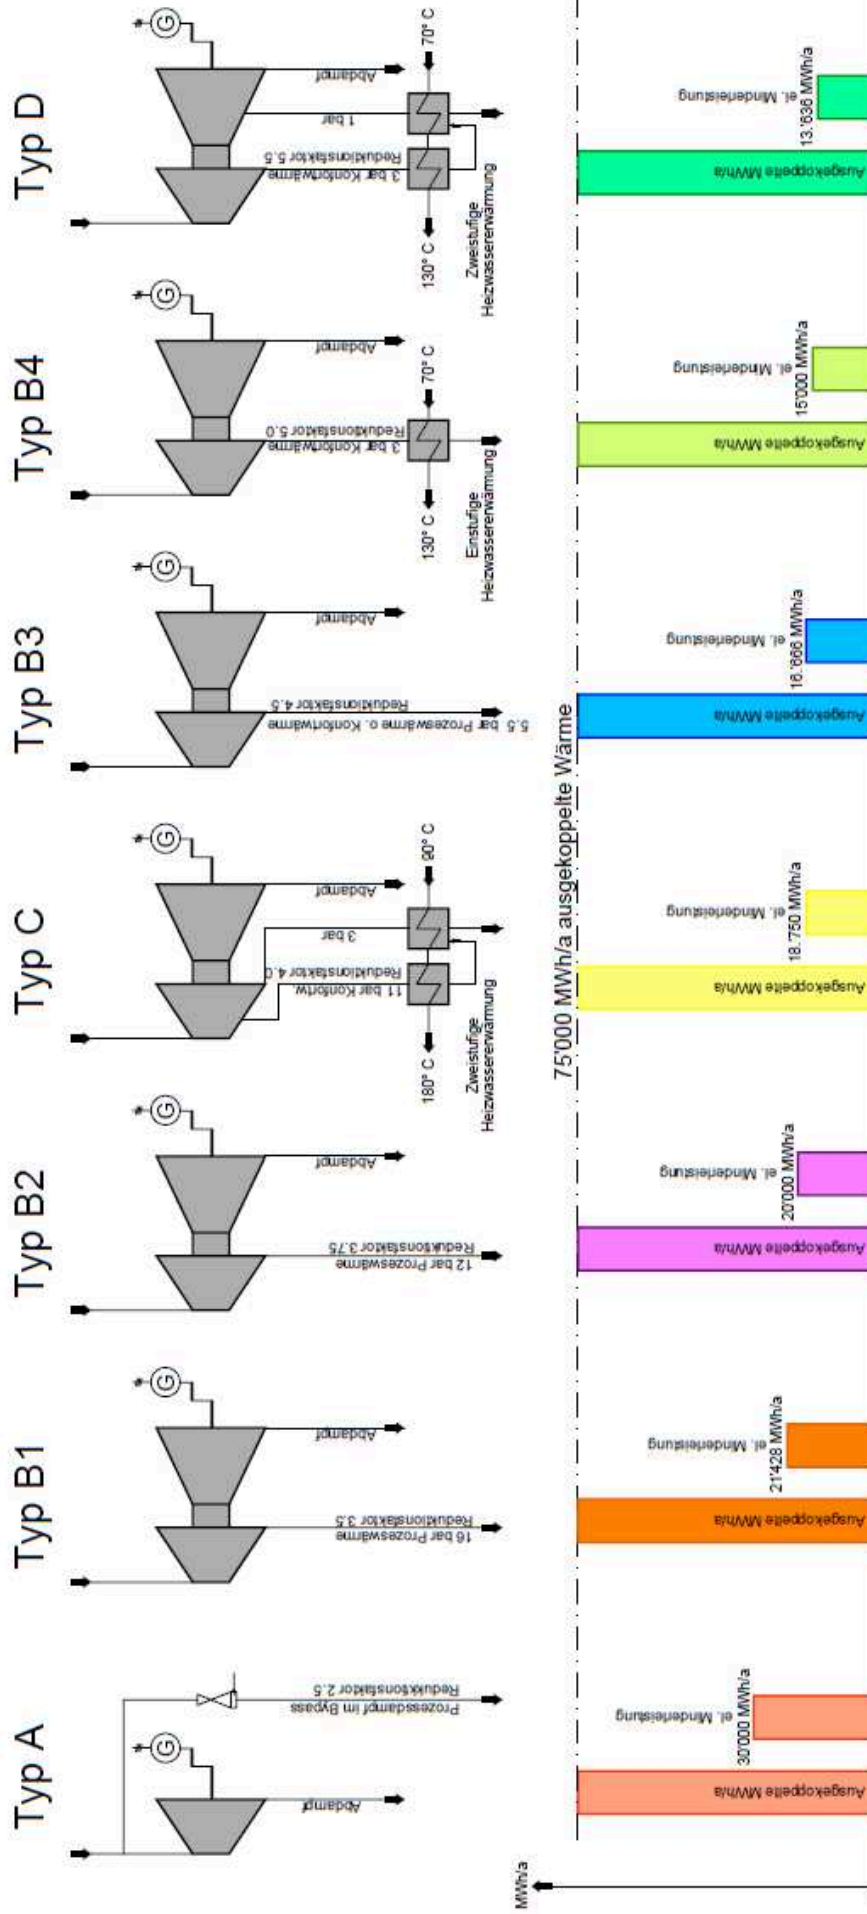

- Typ A: Kondensationsturbine
- Typ B: Entnahme-Kondensationsturbine
- Typ C: Entnahme-Kondensationsturbine mit Wanderanzapfung im HD-Teil
- Typ D: Entnahme-Kondensationsturbine mit Wanderanzapfung im ND-Teil